

【クロスコネクション事例】

井戸水配管と屋外水栓が接続されていた事例。
(図-1 参照)

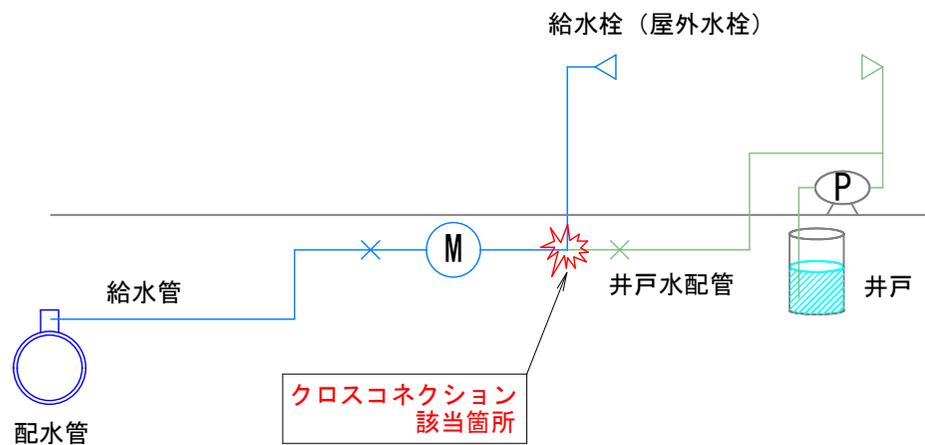


図-1

直圧給水管と貯水槽下流の給水管がバイパス管で接続されていた事例。
バイパス管にバルブ及び逆止弁が設置されているが直接連結は不可。
(図-2 参照)

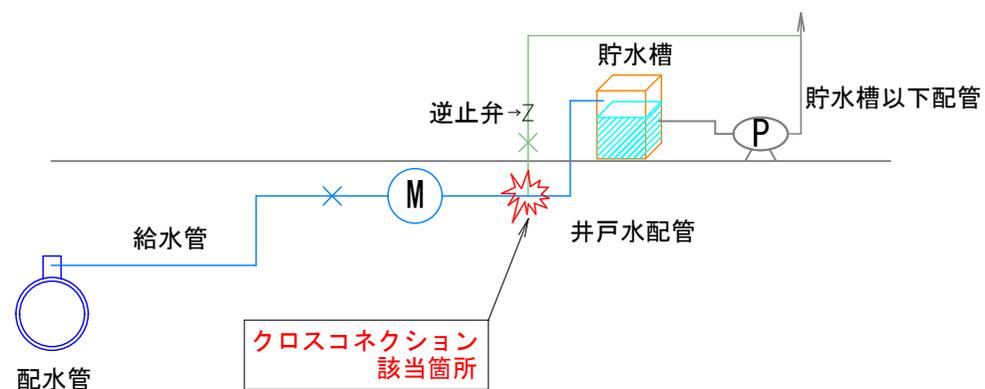


図-2